



НАУЧНО-ПРОЕКТНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«СТРОЙТЕХНОРМ»

220002, г. Минск, ул. Кропоткина, 89, тел. +375 (17) 317 64 65, факс: +375 (17) 363 61 21

Центр испытаний строительной продукции
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» аккредитован
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0494
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, 13,
тел. +375 (17) 236-54-07, 13@stn.by

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Центра испытаний
строительной продукции
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ»



В.Н.Полещук

«06» сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 13(4)-283/22 от «06» сентября 2022 г.
(на 3 страницах в 3 экземплярах)

Экз. № 3

Наименование материала (изделия) и ТНПА на продукцию: **Краска «Universal» водно-дисперсионная, цвет, ТУ ВУ 193203101.004-2021**

Изготовитель: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь**

Заявитель на проведение испытаний: **ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь, договор от 17.06.2022 № 3569-13/22**

Адрес: **222410, Республика Беларусь, Минская обл., Вилейский р-н, п. Партизанский, ул. Ломоносова, 10**

Место проведения испытаний: **Центр испытаний строительной продукции**

ТНПА на методы испытаний: **СТБ EN 1062-1-2011, СТБ EN 1062-3-2014**

Сведения об образцах: **согласно акту отбора образцов**

Отбор образцов для испытаний провели: **представители органа по сертификации строительных материалов и изделий РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» и ООО «Фарбе Малер»**

Акт отбора образцов: **от «03» июня 2022 г №6/н**

Дата получения образцов: **28.06.2022 (рег. № 73.6/22)**

Даты проведения испытаний: **28.06.2022-06.09.2022**

1 ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Примечание
1	2	3	4
Краска «Universal» водно-дисперсионная, цвет, ТУ ВУ 193203101.004-2021*			
1	Водопроницаемость. Класс по водопроницаемости	СТБ EN 1062-3-2014, СТБ EN 1062-1-2011	

2 ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

№ п/п	Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Документ о прохождении метрологической аттестации (поверки), срок действия
1	2	3	4
1	Прибор измерительный ПИ-002/1	13-402	Свидетельство о госповерке №1-0299819-5022 РУП "БелГИМ", с 14.04.2022 до 13.04.2023
2	Штангенциркуль, ШЦ-300	13-24	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 12082-41 РУП "БелГИМ", с 13.11.2021 до 13.11.2022
3	Весы лабораторные электронные, Sartorius LP1200S	13-107	Свидетельство о калибровке ВУ 01 № 0002882-4722 РУП "БелГИМ", с 28.01.2022 до 28.01.2023
4	Электропечь лабораторная SNOL 58/350	13-444	Свидетельство о калибровке №106 НИИ ПБ и ЧС МЧС Беларуси, с 07.12.2021 до 07.12.2024

Условия проведения испытаний: - температура окружающего воздуха $(23 \pm 2)^\circ\text{C}$;
- относительная влажность воздуха $(50 \pm 5)\%$;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний (показатели, единица измерения)	ТНПА, устанавливающий метод испытаний, номер пункта	Фактическое значение показателя для образцов			
		частное		среднее (результатирующее)	
1	2	3		4	
Краска «Universal» водно-дисперсионная, цвет, ТУ ВУ 193203101.004-2021*					
1. Водопроницаемость, кг/м ² ·ч ^{0,5}	СТБ EN 1062-3-2014,	0,09	0,07	0,09	0,08
- класс по водопроницаемости	СТБ EN 1062-1-2011	W ₃ (низкий)			

* двухслойное покрытие (норма расхода на однослойное покрытие $150-250 \text{ г}/\text{м}^2$)

Испытания провела:
Ведущий инженер НИО
композиционных материалов



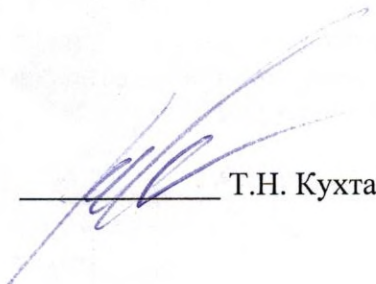
Н.Н. Божелко



Заключение о результатах испытаний

Образцы краски «Universal» водно-дисперсионной, цвет, ТУ ВУ 193203101.004-2021 производства ООО «Фарбе Малер», Республика Беларусь, испытаны согласно программе испытаний. Результаты испытаний представлены в таблице 3.

Протокол проверила и выдала заключение:
Заместитель начальника Центра – начальник НИО
композиционных материалов


Т.Н. Кухта

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Данный протокол оформлен и направлен:

- Центр испытаний строительной продукции РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» – 1 экз;
- ООО «Фарбе Малер» – 2 экз.

Тиражирование протокола (полное или частичное) возможно только с разрешения начальника ЦИСП РУП «СТРОЙТЕХНОРМ».

